






9001070900 990925


bg Ръководство за монтаж
hr Upute za montažu
mk Упатство за монтажа
sl Navodila za montažo

sq Udhëzim për montim
sr Упутство о постављању
pl Instrukcja montażu

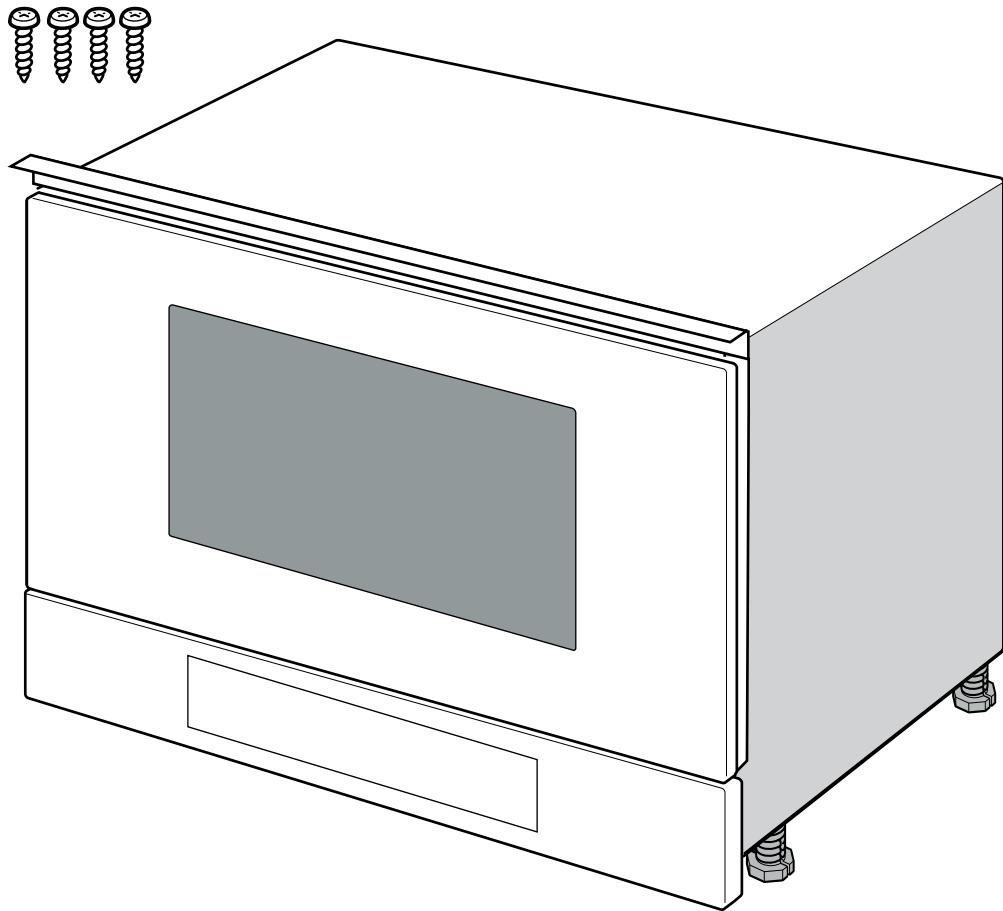


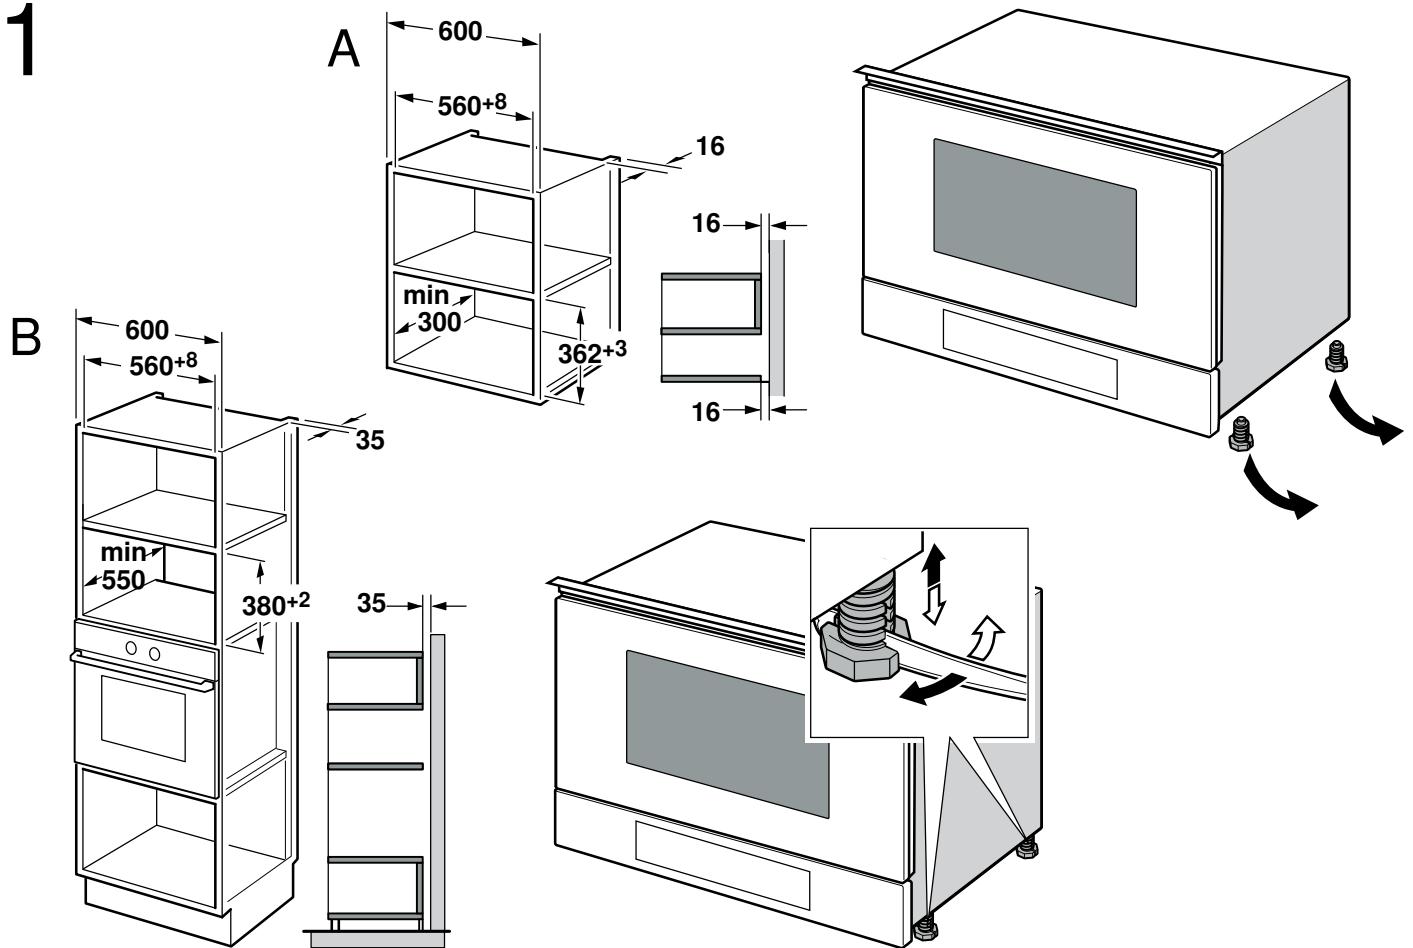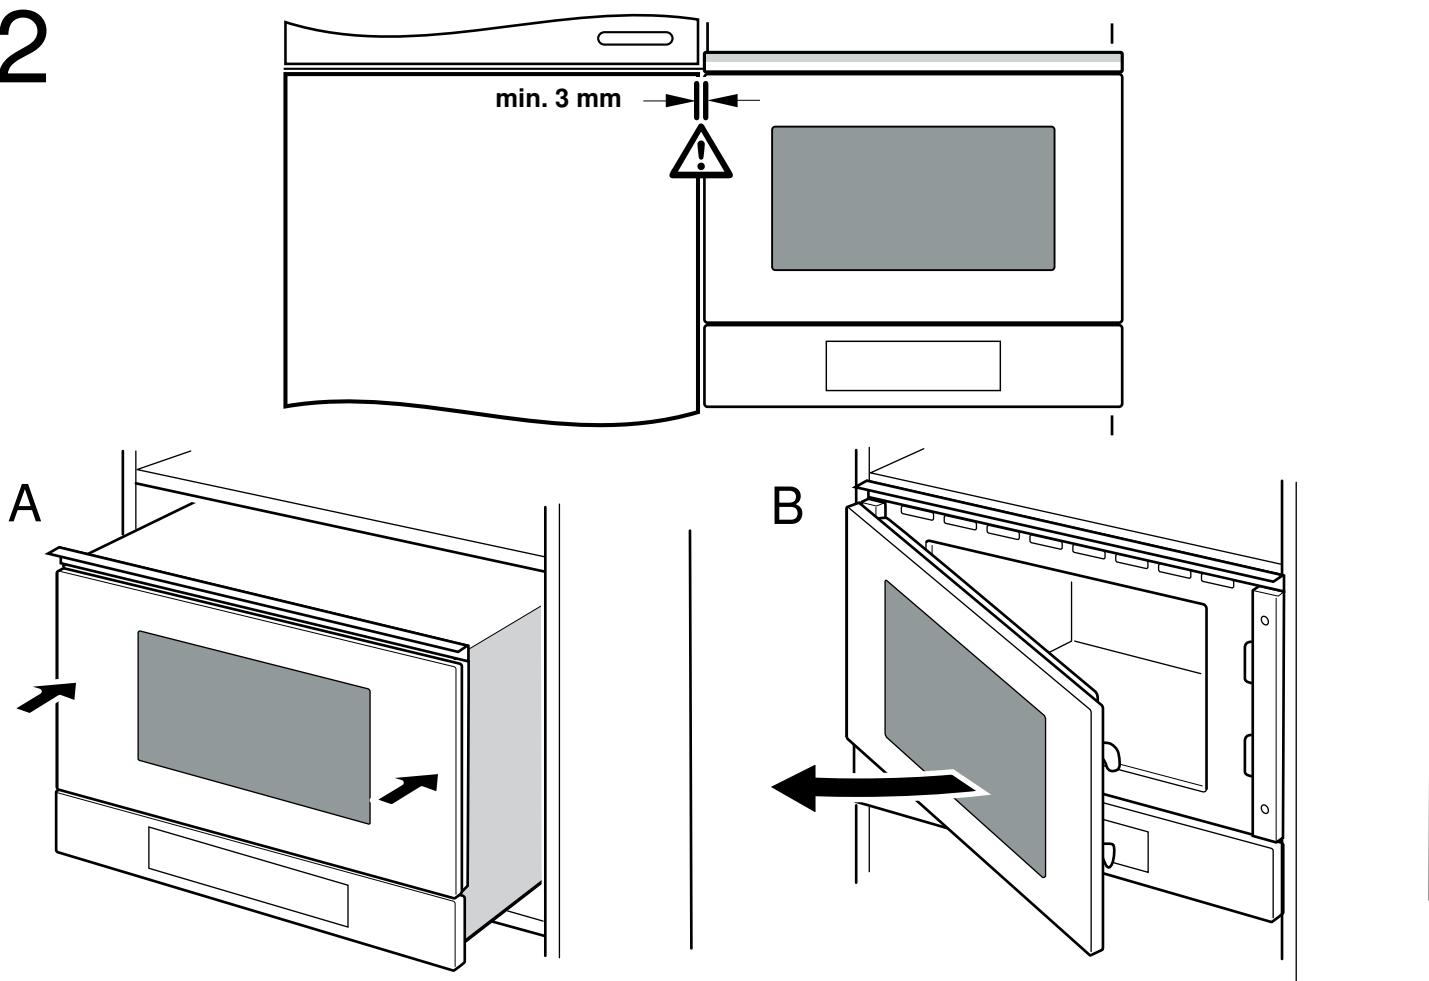1**2**

2

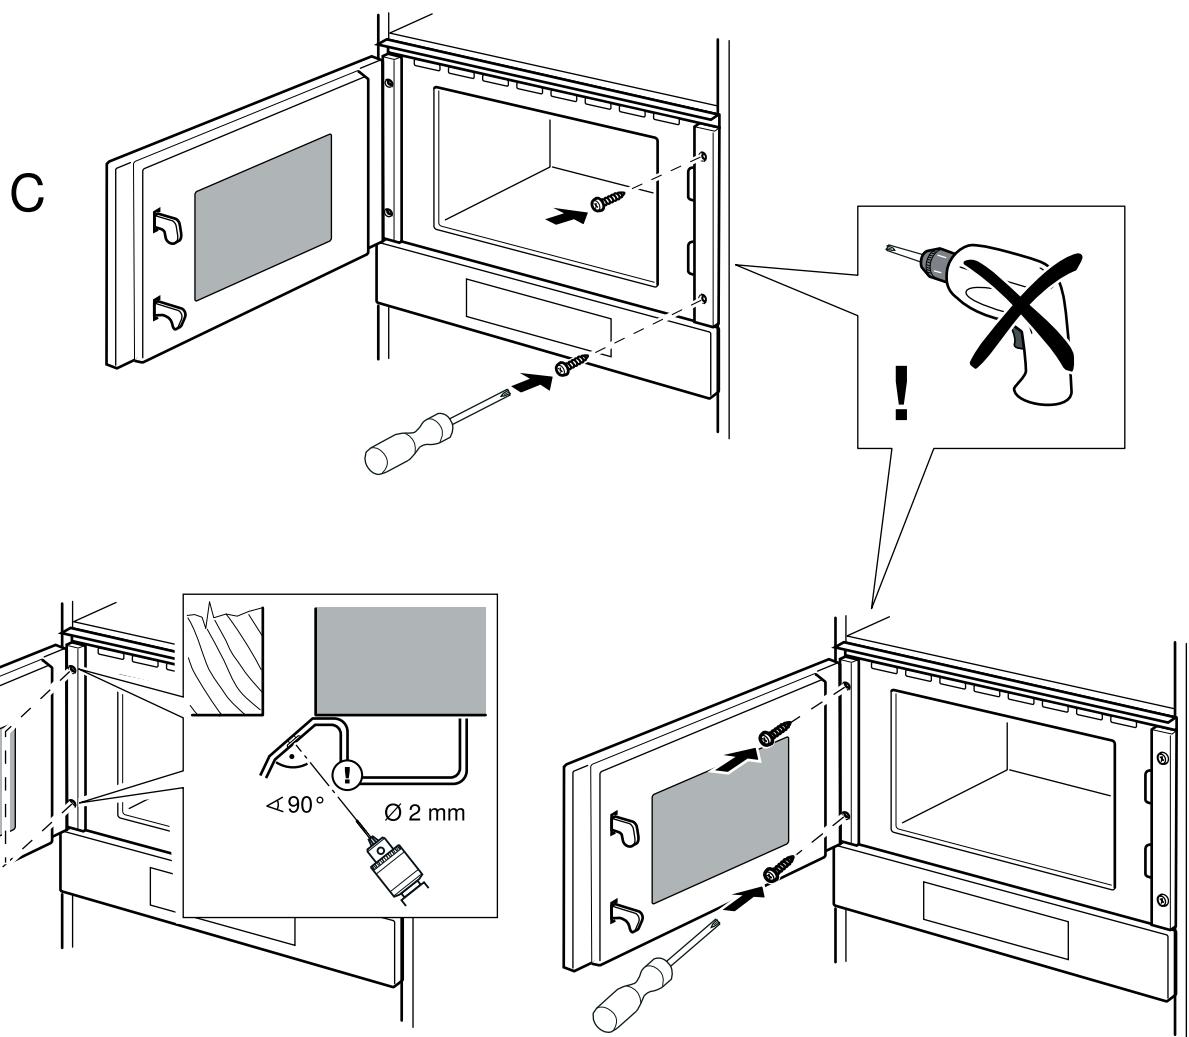

D

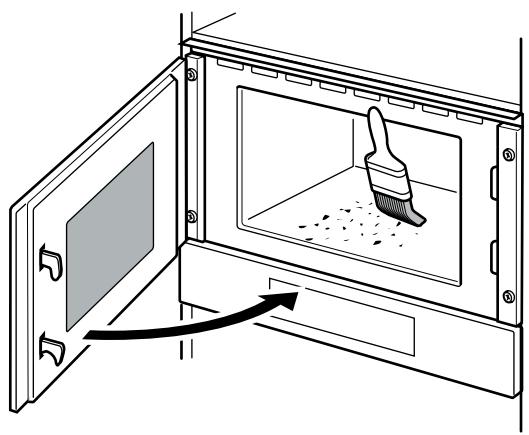

Важни указания

- Проверете уреда след разопаковането. При транспортни повреди не включвате.
- Свалете от камерата и от вратата опаковъчния материал и облепващото фолио преди въвеждане в експлоатация.
- Уредът да не се монтира зад декоративна врата или врата на шкаф. Налице е опасност от прегряване.
- Извършете всички дейности по изрязване на мебелите преди поставянето на уреда. Отстранете стружките. Отстранете стружките, те могат да застрашат функционирането на електрическите компоненти.
- За избягване на порязвания носете защитни ръкавици. Частите, които по време на монтажа са достъпни, могат да са с остри ръбове.
- Мерките на фигураните са в mm.

△ Притехатели на електронни импланти!

Уредът може да съдържа перманентни магнити, които могат да окажат влияние на електронните импланти като напр. пейсмейкери или инсулинови помпи. Ето защо при монтажа спазвайте минимално разстояние от 10 см до електронните импланти.

Електрически изводи

Уредът е с поставен щепсел може да се свързва само към инсталиран според предписанията предпазен контакт. Защитата трябва да възлиза минимум на 10 ампера (автоматичен предпазител L или B). Мрежовото напрежение трябва да отговаря на посоченото във ръката фирмента табелка напрежение. Монтажът на електрически контакт или смяната на съединителната линия трябва да се провежда единствено от електротехник при спазването на релевантните предписания.

В случай че след монтажа няма достъп до щепсела, от страната на монтажа трябва да е наличен сепаратор за всички полюси с контактен отвор от мин. 3 mm.

Не използвайте щепセルни вилки, многогнездови контакти или удължители. Съществува опасност от пожар при претоварване.

Мебел за вграждане

Шкафтът за вграждане не трябва да има задна стена зад уреда. Минимална височина на вграждане 850 mm.

Процепите за проветрение и смукателните отвори не трябва да се покриват.

При уреди с допълнителни щепселни адаптери - минимална дълбочина на вграждане 340 mm

Уред в горен шкаф - фигура 1A

Уред във висок шкаф - фигура 1B

Използване на уреда - фигура 2

Указание: Не захващайте или прищипвайте свързвания проводник.

Внимание!

При отварянето на вратата уредът може да се наклони напред. (Фигура 2B)

Указание

- Покройте отдолу пантите на вратата. Пробийте предварително с бургия за дърво (Ø 2 mm). (Фигура 2C)
- Затегнете на ръка винтовете с отвертка.

hr

Важни напомени

- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Uredaj ne ugradujteiza dekorativnih vrata ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radoive izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Mogle bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Kako biste sprječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.

△ Osobe s ugrađenim elektronskim implantatima!

Uredaj može imati trajne magnete koji mogu utjecati na elektronske implantate kao što su pacemakersi ili inzulinske pumpe. Stoga se pri montaži pridržavajte najmanjeg razmaka od 10 cm od elektronskih implantata.

Električni priključak

Uredaj je spreman za priključivanje i smije se priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Osigurač mora biti od najmanje 10 A (automatski osigurači tipa L ili B). Napon mreže mora odgovarati naponu navedenom na označenoj pločici. Postavljanje utičnice ili zamjenu priključnog voda smije obaviti samo električar pridržavajući se odgovarajućih propisa. Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan, na strani instalacije mora postojati svepolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm.

Ne koristite višestruke utikače i produžne kable. U slučaju preopterećenja postoji opasnost od požara.

Ugradbeni element

Ugradbeni element ne smije imati stražnju stijenku iza uređaja. Minimalna visina ugradnje iznosi 850 mm.

Prorezi za prozračivanje i usisni otvori ne smiju se prekrivati.

Kod uređaja s dodatnim adapterima utikača - minimalna dubina ugradnje iznosi 340 mm

Uredaj u gornjem elementu - slika 1A

Uredaj u visokom elementu - slika 1B

Postavljanje uređaja - slika 2

Napomena: Nemojte priklještitili saviti priključni vod.

Oprez!

Kod otvaranja vrata uređaj se može prevrnuti prema naprijed. (slika 2B)

Napomene

- Prekrijte donje šarnire za vrata. Pomoću svrdla za drvo probušite rupe (Ø 2mm). (slika 2C)
- Vijke čvrsto pritegnite odvijačem.

mk

Важни напомени

- Отако ќе го отпакувате, проверете го уредот. Доколку има штети настанати од транспортот, не го приклучувајте.
- Пред употреба да се извадат амбалажата и лепливите фолии од комората за готвење и од вратата.
- Уредот да не се вградува зад декоративна или врата од мебел. Постои опасност од прегревање.
- Сите сечења на мебелот треба да се извршат пред поставувањето на уредот. Отстранете ги струготините. Може да се наруши функцијата на електричните компоненти.
- За да избегнете повреди и исекотини носете заштитни ракавици. Деловите до кои имате пристап за време на монтажата може да имаат оштри работи.
- Мерките на slikите се во mm.

△ Лица што носат електронски имплантанти!

Уредот може да содржи перманентни магнети, коишто може да влијаат на електронските имплантанти како на пр. пејсмейкери или инсулински пумпи. Затоа при монтажата треба да се одржува разстојание од најмалку 10 cm од електронските имплантанти.

Електричен приклучок

Уредот е подготвен за приклучување и смее да се приклучи само на прописно инсталацирана приклучница со заштитни контакти. Защититата мора да изнесува најмалку 10 ампера (L- или B-автомат). Напонот на мрежата мора да биде во согласност со напонот што е наведен на плочката. Ставањето на приклучницата или менувањето на приклучниот кабел смее да го врши само квалификуван електричар со почитување на релевантните прописи.

Доколку приклучокот по инсталацијата веќе не е достапен, тогаш на страната на инсталацијата мора да постои повеќеполен разделник со разстојание меѓу контактите од најмалку 3 mm.

Не користете повеќекратен приклучок и продолжен кабел. Во случај на преоптоварување, постои опасност од пожар.

Монтажни кујнски елементи

Монтажниот кујнски елемент не смее да има заден сид позади уредот. Минимална монтажна висина 850 mm.

Отворите за вентилација и вшмукување не смее да се покриваат.

Кај уредите со дополнителни приклучоци-адаптери - најмала монтажна длабочина 340 mm

Уред во горен кујнски елемент - слика 1A

Уред во висечки елемент - слика 1B

Поставување на уредот - слика 2

Напомена: Не го заглавувајте или виткајте приклучниот кабел.

Внимание!

При отворање на вратата уредот може да се навали кон напред. (**слика 2B**)

Напомени

■ Покријте ги долните шарки на вратата. Претходно издупчете отвори (ø 2mm) со дупчалка за дрво. (**слика 2C**)

■ Затегнете ги завртките со рачен одвртувач.

sq

Udhëzime të rëndësishme

- Kontrollojeni pajisjen pas nxjerrjes nga ambalazhi. Nëse identifikoni dëmtime nga transporti mos e lidhni pajisjen.
- Para se ta ndizni pajisjen hiqni nga furra dhe nga dera ambalazhet apo ngjitet e mundshme.
- Mos e montoni pajisjen pas një dekor apo një dere mobilieje. Ekziston reziku i mbinxejjes.
- Para se të vendosni pajisjen, kryeni prerjet e nevojshme në mobilie. Largoni mbetjet e tallashit. Këto mund të ndikojnë në funksionimin e pjesëve elektrike.
- Për të shmangur ndonjë prerje të mundshme, mban i doreza mbrojtëse. Pjesët që janë të arritshme gjatë montimit mund të kenë cepa të mprehtë.
- Përmasat e figurës në mm.

▲ Mbajtësit e impianteve elektronike!

Pajisja mund të përbajë magnete të përhershëm, të cilat mund të ndikojnë në impiantet elektronike, si p.sh. stimuluesit kardiakë ose pompat e insulinës. Për këtë arsy, gjatë montimit, ruani një distancë minimale prej 10 cm nga impiantet elektronike.

Lidhja elektrike

Pajisja është gati për tu lidhur në prizë dhe duhet të lidhet vetëm në një prizë me kontakte mbrojtëse të instaluar si duhet. Siguresa duhet të jetë të paktën 10 Amper (L- ose B-Automat). Tensioni i rrjetit duhet të përputhet me tensionin e dhënë në tabelën e tipit. Instalimi i një spine ose zëvendësimi i kabullit lidhës duhet të kryhet vetëm nga një elektricist i specializuar duke respektuar direktivat përkatëse.

Nëse pas montimit, spina është e paarritshme, gjatë instalimit duhet të vendoset një separator shumëpolësh me një distancë kontakti prej të paktën 3 mm.

Mos përdorni spina me shumë dalje dhe zgjatues me shumë priza. Në rast mbingarkese ka rezik djegjeje.

Mobilja e instalimit

Dollapi ku do montohet pajisja nuk duhet të ketë mur të pasëm. Lartësia minimale e montimit 850 mm.

Dritarja e ajrimit dhe ajo e thithjes nuk duhet të mbulohen.

Tek pajisjet me prizë adaptues ekstra - Thellësia minimale e montimit 340 mm

Pajisja një dollap sipër - Figura 1A

Pajisja në një dollap të lartë - Figura 1B

Vendosni pajisjen - Figura 2

Udhëzim: Mos e përdridhni dhe mos e ngecni diku kabullin e lidhjes.

Kujdes!

Kur hapni derën pajisja mund të bjerë para. (**Figura 2B**)

Udhëzime

- Mbuloni menteshat e poshtme të derës. Me një trapan druri bëni paraprakisht birën (ø 2mm). (**Figura 2C**)
- Shtrëngoni vidat me dorë duke përdorur një kaçavidi.

sr

Važne napomene

- Posle raspakivanja proverite uređaj. Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Ambalažu i zalepljene folije uklonite pre puštanja u rad iz termičkog prostora i sa vrata.
- Nemojte montirati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost od pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Mere na slici su izražene u milimetrima.

⚠ Nosač elektronskih implantanata!

Uredaj može da sadrži permanentne magnete, koji mogu da utiču na elektronske implantate kao npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Iz tog razloga prilikom montaže se pridržavajte najmanjeg rastojanja od 10 cm do elektronskih implantanata.

Električno priključivanje

Aparat ima gotov utikač i sme da se priključi samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Zaštita mora da iznosi najmanje 10 Ampera (L- ili B-automat). Mrežni napon mora da odgovara naponu koji je naveden na pločici sa tipom. Premeštanje utičnice ili zamenu priključnog kabla sme da vrši samo električar, pridržavajući se relevantnih propisa.

Ako utikač nakon ugradnje nije više dostupan, u instalaciji mora da postoji prekidač svih faza, sa rastojanjem između kontakata od najmanje 3 mm.

Nemojte da koristite višestruke utikače, letve sa utikačima i produžne kablove. Prilikom preopterećenja postoji opasnost od požara.

Modularni nameštaj

Ugradni orman iza uređaja ne sme da poseduje zadnji zid. Najmanja ugradna visina 850 mm.

Preze za ventilaciju i otvore za usisavanje ne smete da prekrivate.

Kod aparata sa dodatnim adapterima za utikače - najmanja ugradna dubina 340 mm

Aparat u gornjem ormaru - slika 1A

Uredaj u visećem ormanu - slika 1B

Korišćenje aparata - slika 2

Napomena: Priključni kabl nemojte da uklještite ili presavijete.

Oprez!

Pri otvaranju vrata, aparat može da se prevrne unapred. (**slika 2B**)

Napomene

- Prekrijte šarke na vratima dole. Probušite burgijom za drvo (ø 2mm). (**slika 2C**)
- Zavrtnjeve pričvrstite pomoću odvrtića ručno.

pl

Ważne wskazówki

- Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.
- Przed uruchomieniem usunąć z komory piekarnika oraz z drzwi materiały opakowaniowe i folie klejące.
- Nie montować urządzenia za drzwiami dekoracyjnymi ani za drzwiami mebla. Istnieje ryzyko przegrzania.
- Meble należy docinać przed wstawieniem urządzenia. Usunąć wiórki. Mogą one zakłócać funkcjonowanie elementów elektrycznych.
- Należy nosić rękawice ochronne, chroniące przed skaleczeniem. Elementy, które są dostępne podczas montażu, mogą mieć ostre krawędzie.
- Wymiary na rysunkach podane są w mm.

⚠ Użytkownicy implantów elektronicznych!

Urządzenie może zawierać magnesy trwałe, które mogą mieć wpływ na działanie implantów elektronicznych, np. rozruszników serca lub pomp insulinowych. Dlatego podczas montażu należy zachować odległość co najmniej 10 cm od implantów elektronicznych.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Urządzenie jest wyposażone we wtyczkę i może być podłączone wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy zastosować bezpiecznik co najmniej 10 A (automat L lub B). Napięcie sieciowe musi być zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.

Przełożenia gniazda w inne miejsce lub wymiany przewodu przyłączeniowego może dokonać wyłącznie elektryk, uwzględniając odpowiednie przepisy.

Jeżeli po zabudowaniu urządzenia nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w instalacji elektrycznej należy zamontować wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej o rozwarciu styków co najmniej 3 mm.

Nie używać rogałeziaczy, listew zasilających ani przedłużaczy. W razie przeciążeń występuje zagrożenie pożarem.

Meble do zabudowy

Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki. Minimalna wysokość montażu 850 mm.

Nie wolno zakrywać szczelin wentylacyjnych i otworów ssących. W przypadku urządzeń z dodatkowymi adapterami wtyczki - minimalna głębokość montażu 340 mm

Urządzenie w szafce górnej - rys. 1A

Urządzenie w szafce wysokiej - rys. 1B

Mocowanie urządzenia - rys. 2

Wskazówka: Nie przytrzaskiwać ani nie zginać przewodu przyłączeniowego.

Uwaga!

Przy otwieraniu drzwi urządzenie może przechylić się do przodu. (**rys. 2B**)

Wskazówki

- Zakryć zawiasy drzwiowe na dole. Za pomocą wiertła do drewna (ø 2mm) nawiercić otwory. (**rys. 2C**)
- Śruby przykręcić śrubokrętem.

