



Montaż dwóch urządzeń jedno na drugim

Wymiana powietrza

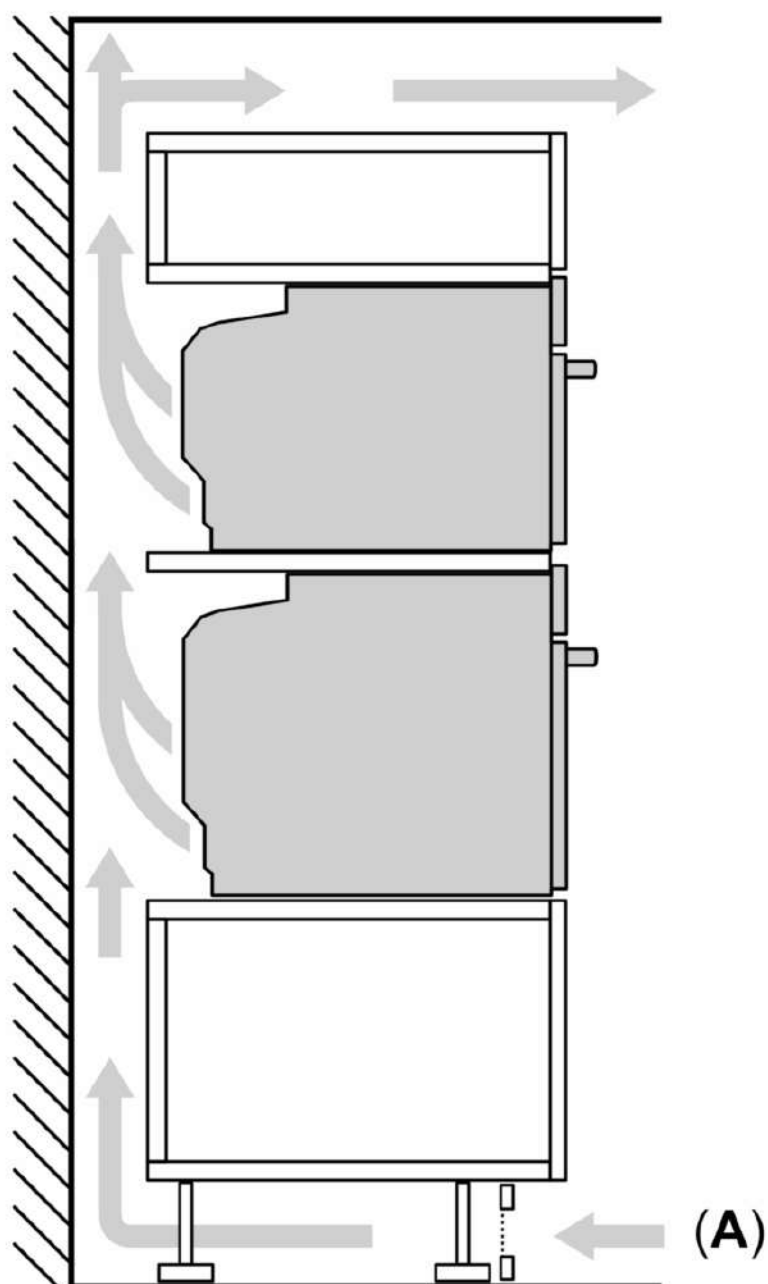


A: Wlot powietrza $\geq 200 \text{ cm}^2$

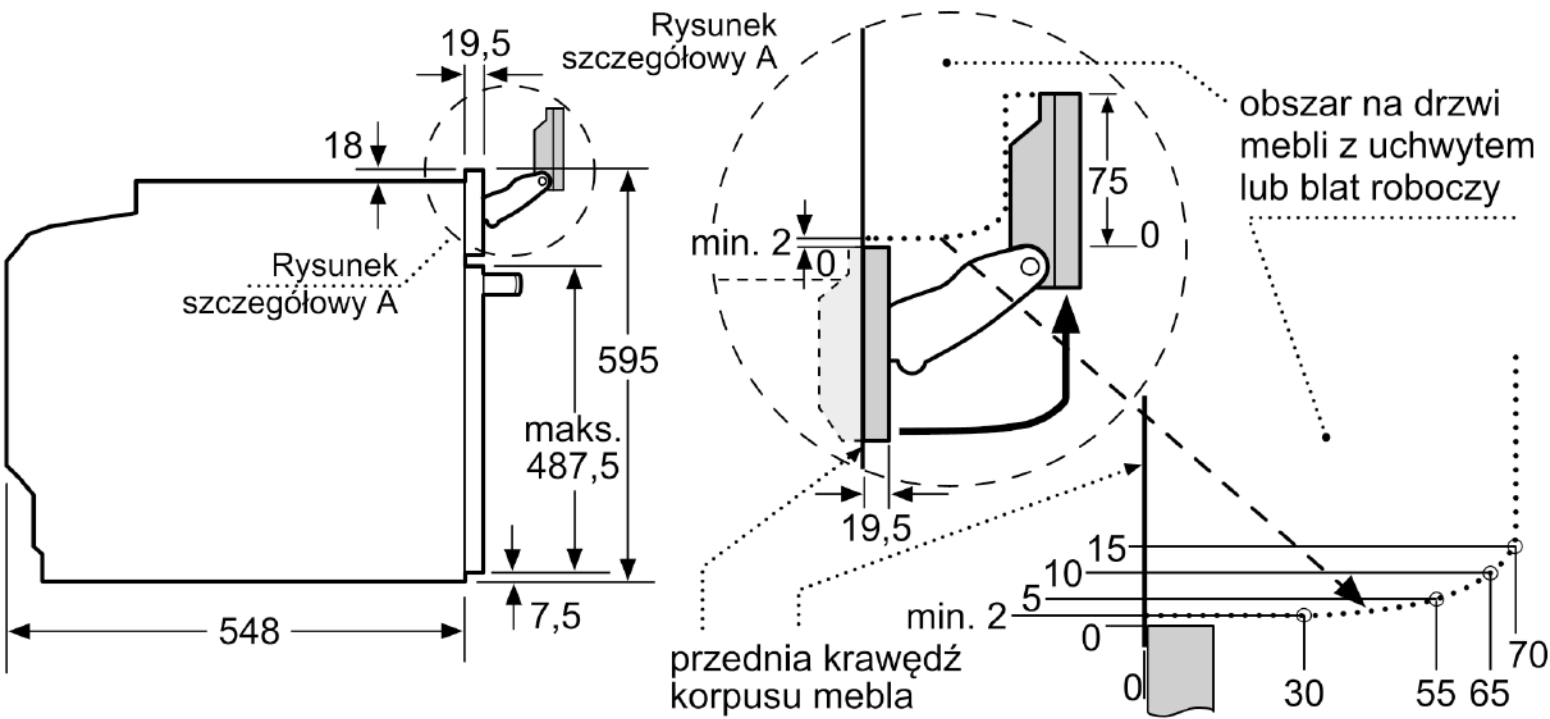

Uwzględnić zasięg obrotu przesłony!

wymiary w mm

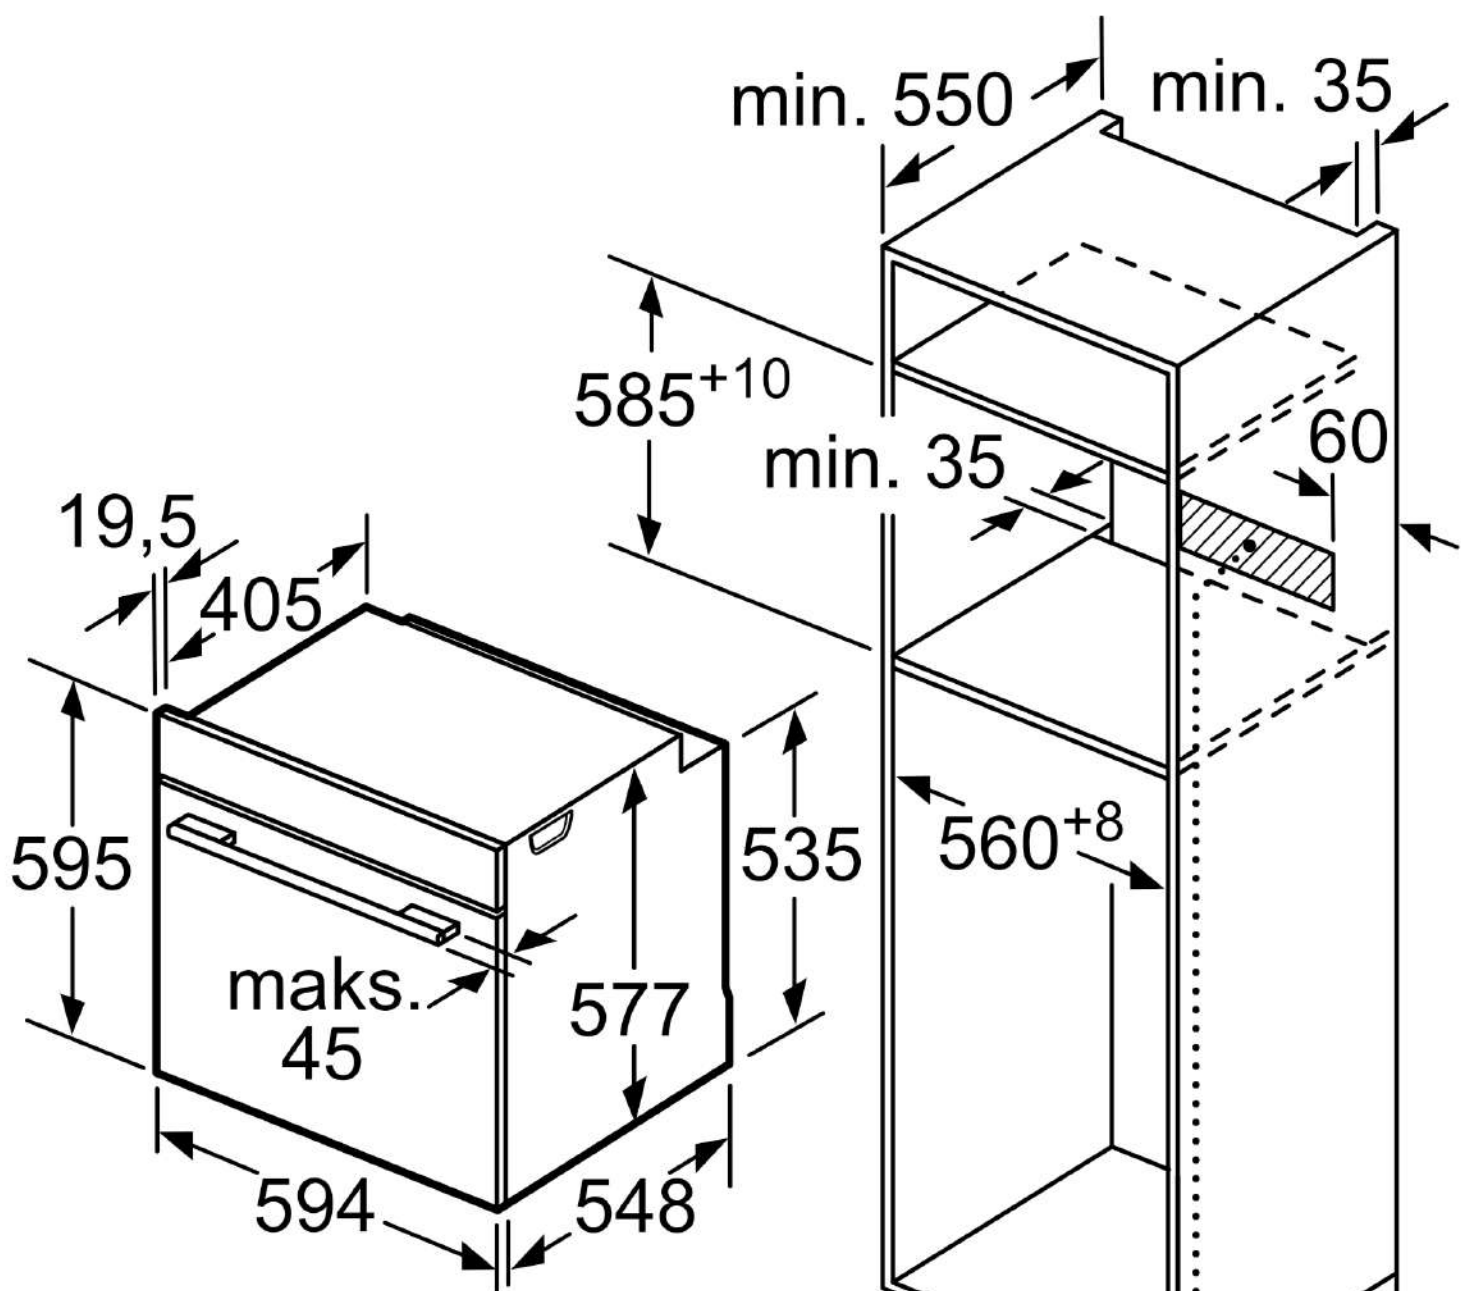

miejsce na gniazdo
przyłączeniowe
urządzenia 320 x 115

wymiary w mm

Wymiary w mm
Grubość blatu roboczego w przypadku montażu pod płytą grzewczą
(w razie potrzeby wraz z konstrukcją nośną)

Typ płyty grzewczej	nakładana na blat	Splukiwa- nie
Indukcyjna płyta grzewcza	≥ 37	≥ 38
Płyta indukcyjna pełnopowierzchniowa	≥ 47	≥ 48
Gazowa płyta grzewcza	≥ 30	≥ 38
Elektryczna płyta grzewcza	≥ 27	≥ 30

